UŁOŻENIE RUROCIĄGU W WYKOPIE

SCHEMAT

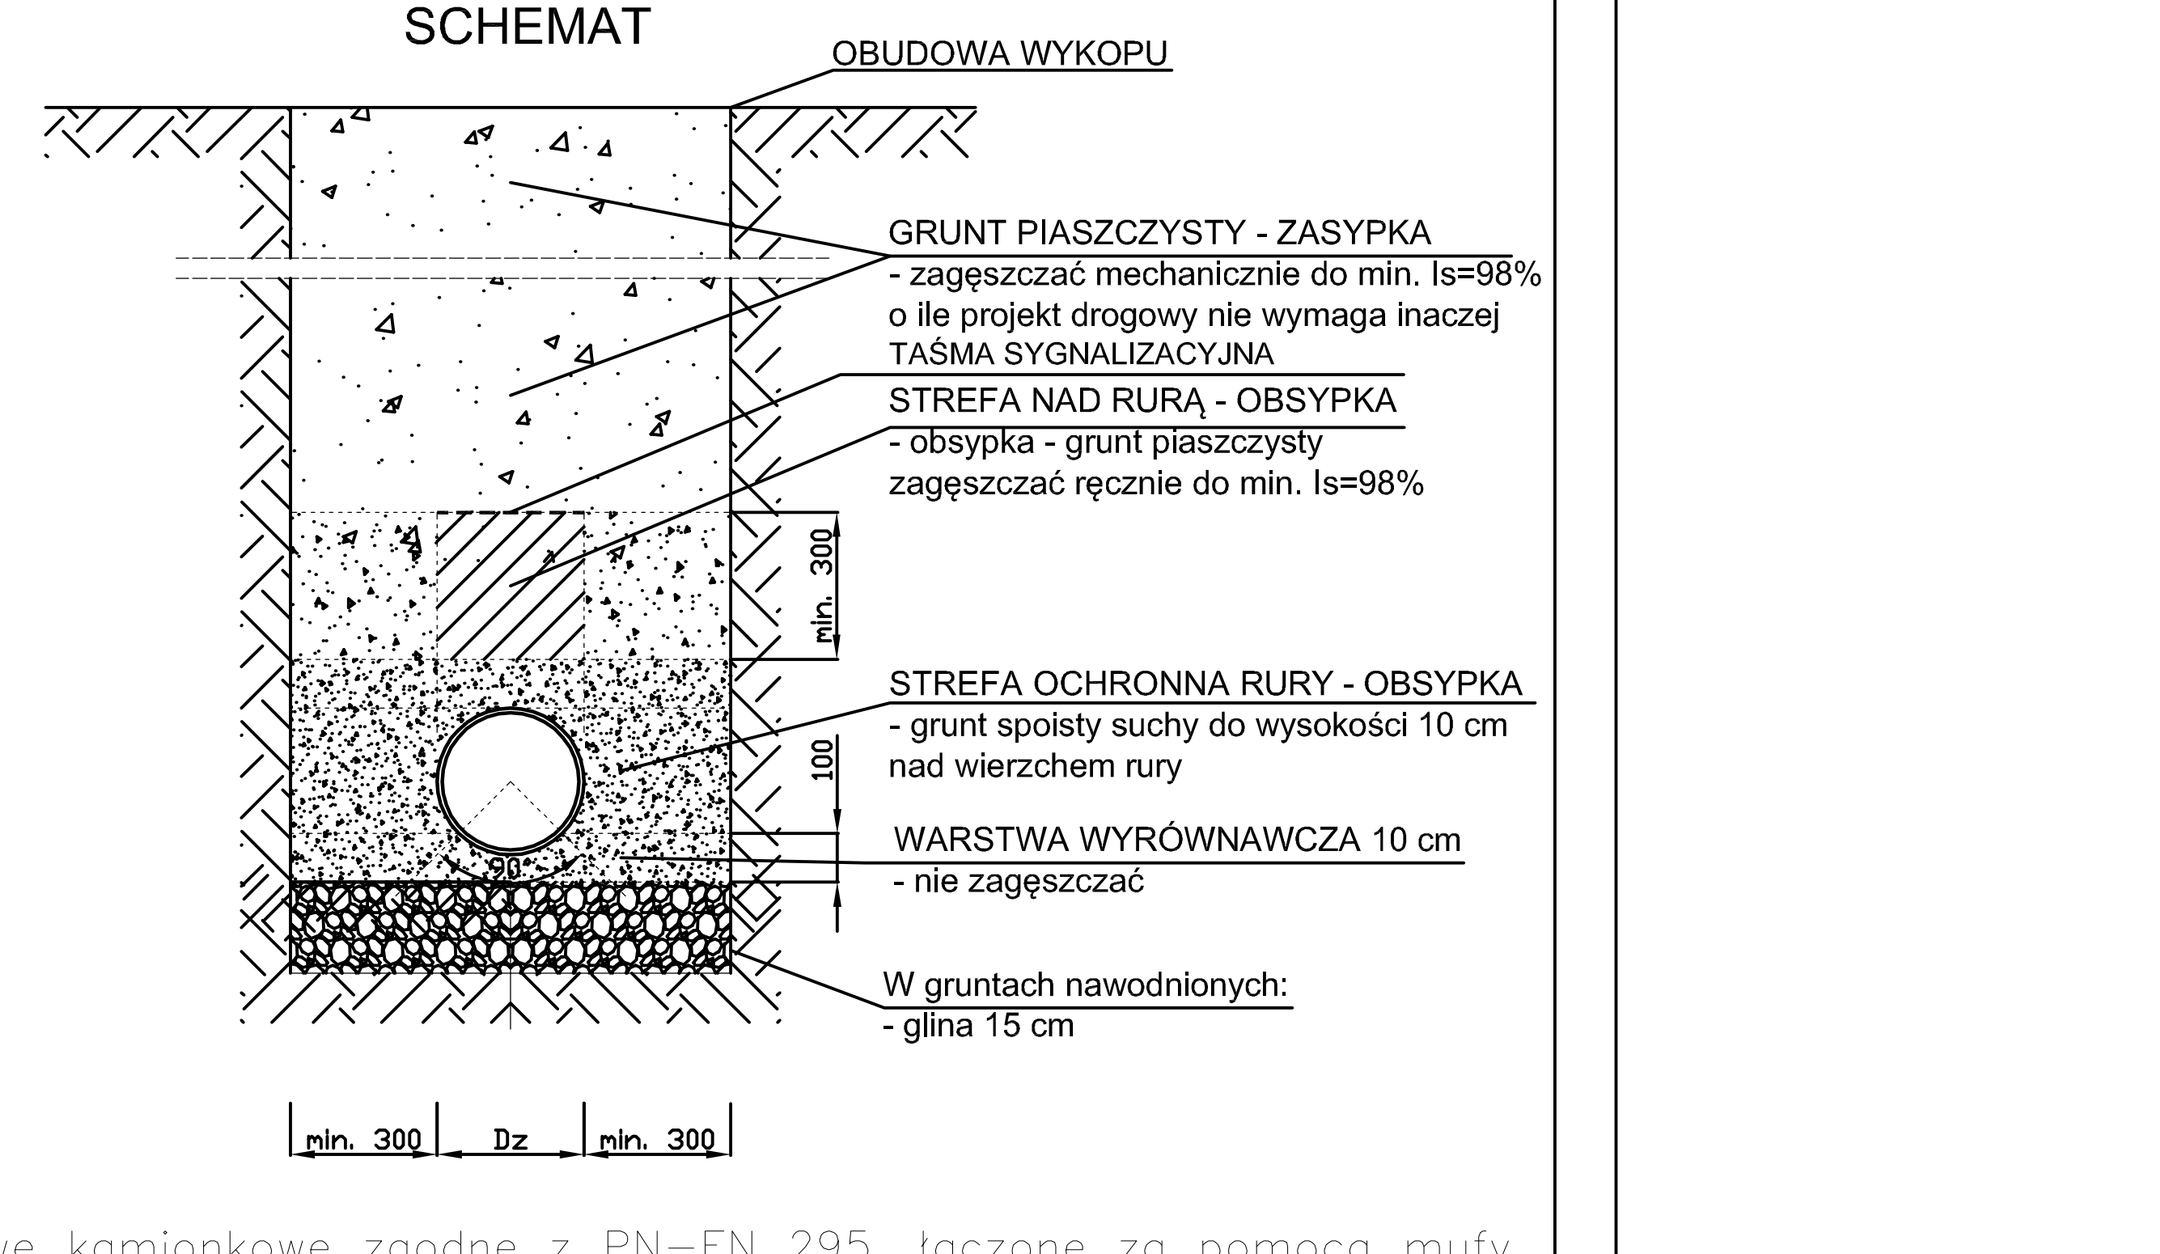

UWAGI:

1. Rury przeciskowe kamionkowe zgodne z PN–EN 295, łączone za pomocą mufy ze stali szlachetnej z obustronnymi podwójnymi uszczelkami gumowymi.
2. Przejścia przez ściany studni betonowych – szczelne, systemowe z uszczelką.
3. Elementy prefabtykowane studni Ø1,20m i 1,00m łączone na uszczelki gumowe.
4. Ściany studni betonowych zaizolować bitizolem R+2P z pominięciem styku z rurami PVC w prominiu ok. 10 cm.
5. Regulację włazów w studniach betonowych w dostosowaniu do rzędnych terenu istniejącego wykonać z cegły klinkierowej lub betonu B20.
6. Niewykorzystane wloty studzienek zaślepić korkiem PVC.

ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Literacka 20
05-220 Zielonka

BIURO PROJEKTOWE

SAFEGE S.A. Oddział w Polsce
ul. Solec 22
00-410 Warszawa

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR. UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant:	mgr. inż. Jarosław Wolski		MAZ/0470/POOS/07 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował:	techn. Robert Gers	sanitarna		
Sprawdził:	mgr. inż. Marek Wojtowicz		Wa–41/98 instalacyjna w zakresie sieci, instalacj i urządzeń; wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	

Nazwa i adres obiektu budowlanego: *Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Zielonce w rejonie ulic: Kujawskiej, Pustelnickiej, Mazurskiej, Ceglanej, Warmińskiej, Pomorskiej, Piłsudskiego. CZĘŚĆ 1 - Projekt k. s. w ul. Kujawskiej, Pustelnickiej, Mazurskiej, Ceglanej, Warmińskiej.*

Nazwa rysunku:

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO W UL. KUJAWSKIEJ.

Branża:	Skala:	Data:	Stadium:	Nr rysunku:
Sanitarna	1:100/500	05.2011 r.	PROJ. BUD.-WYK.	2.1