ul. POMORSKA

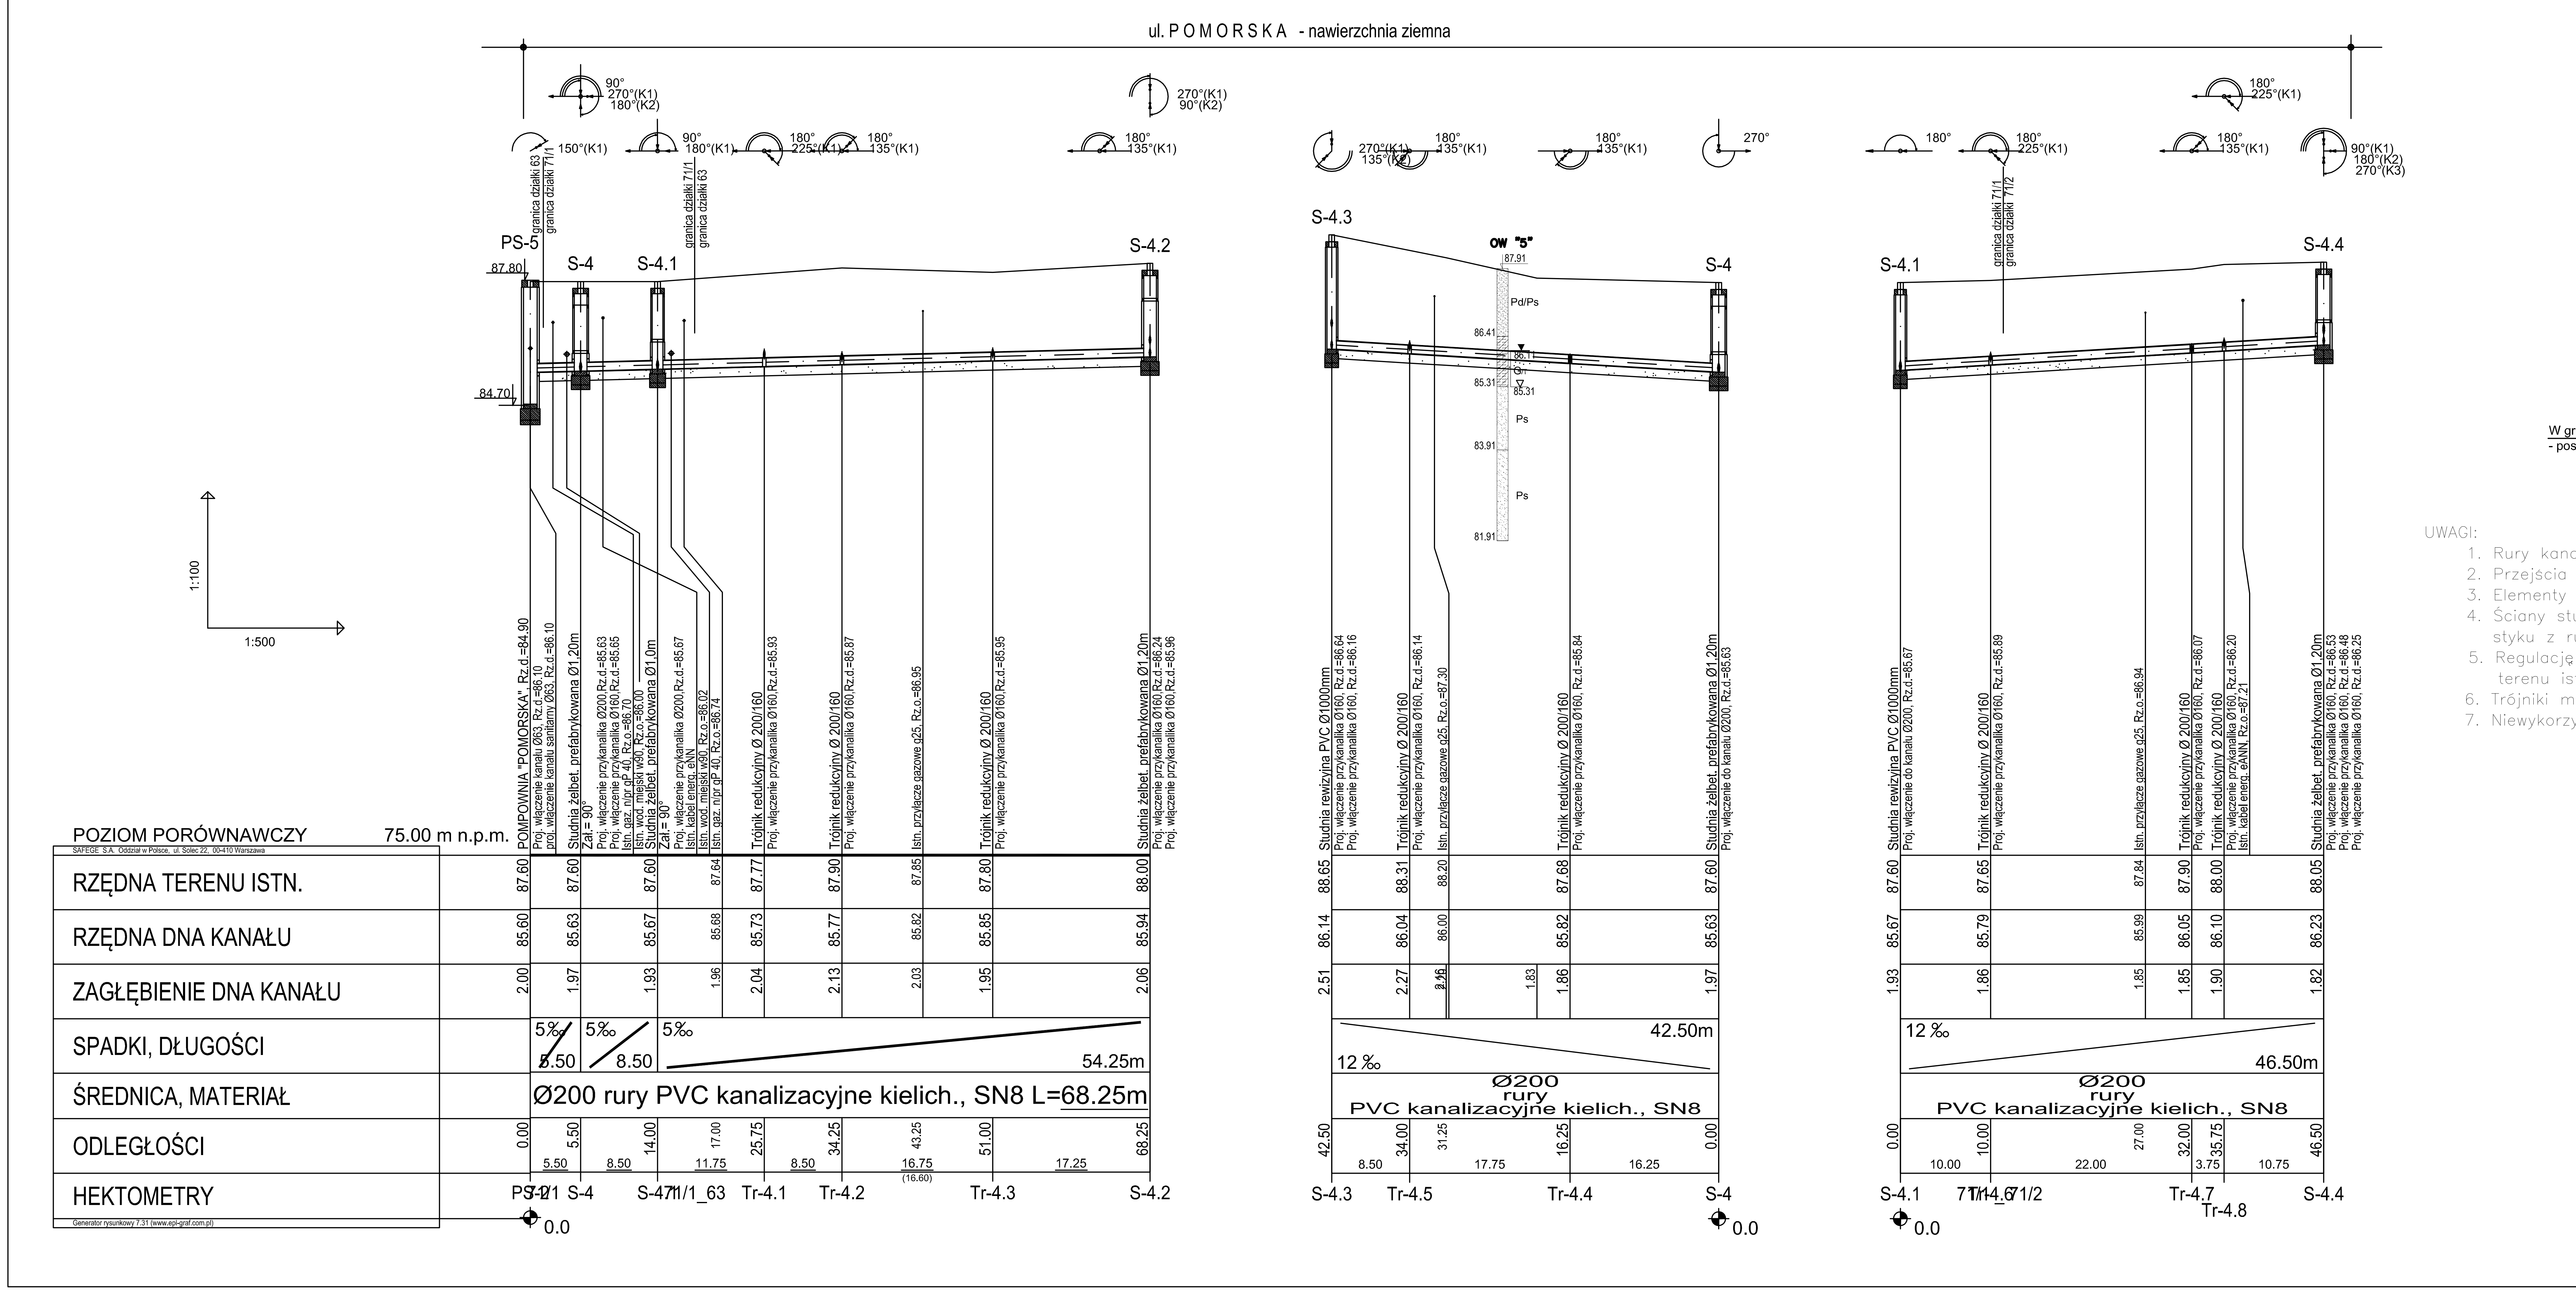

UŁOŻENIE RUROCIĄGU W WYKOPIE

SCHEMAT

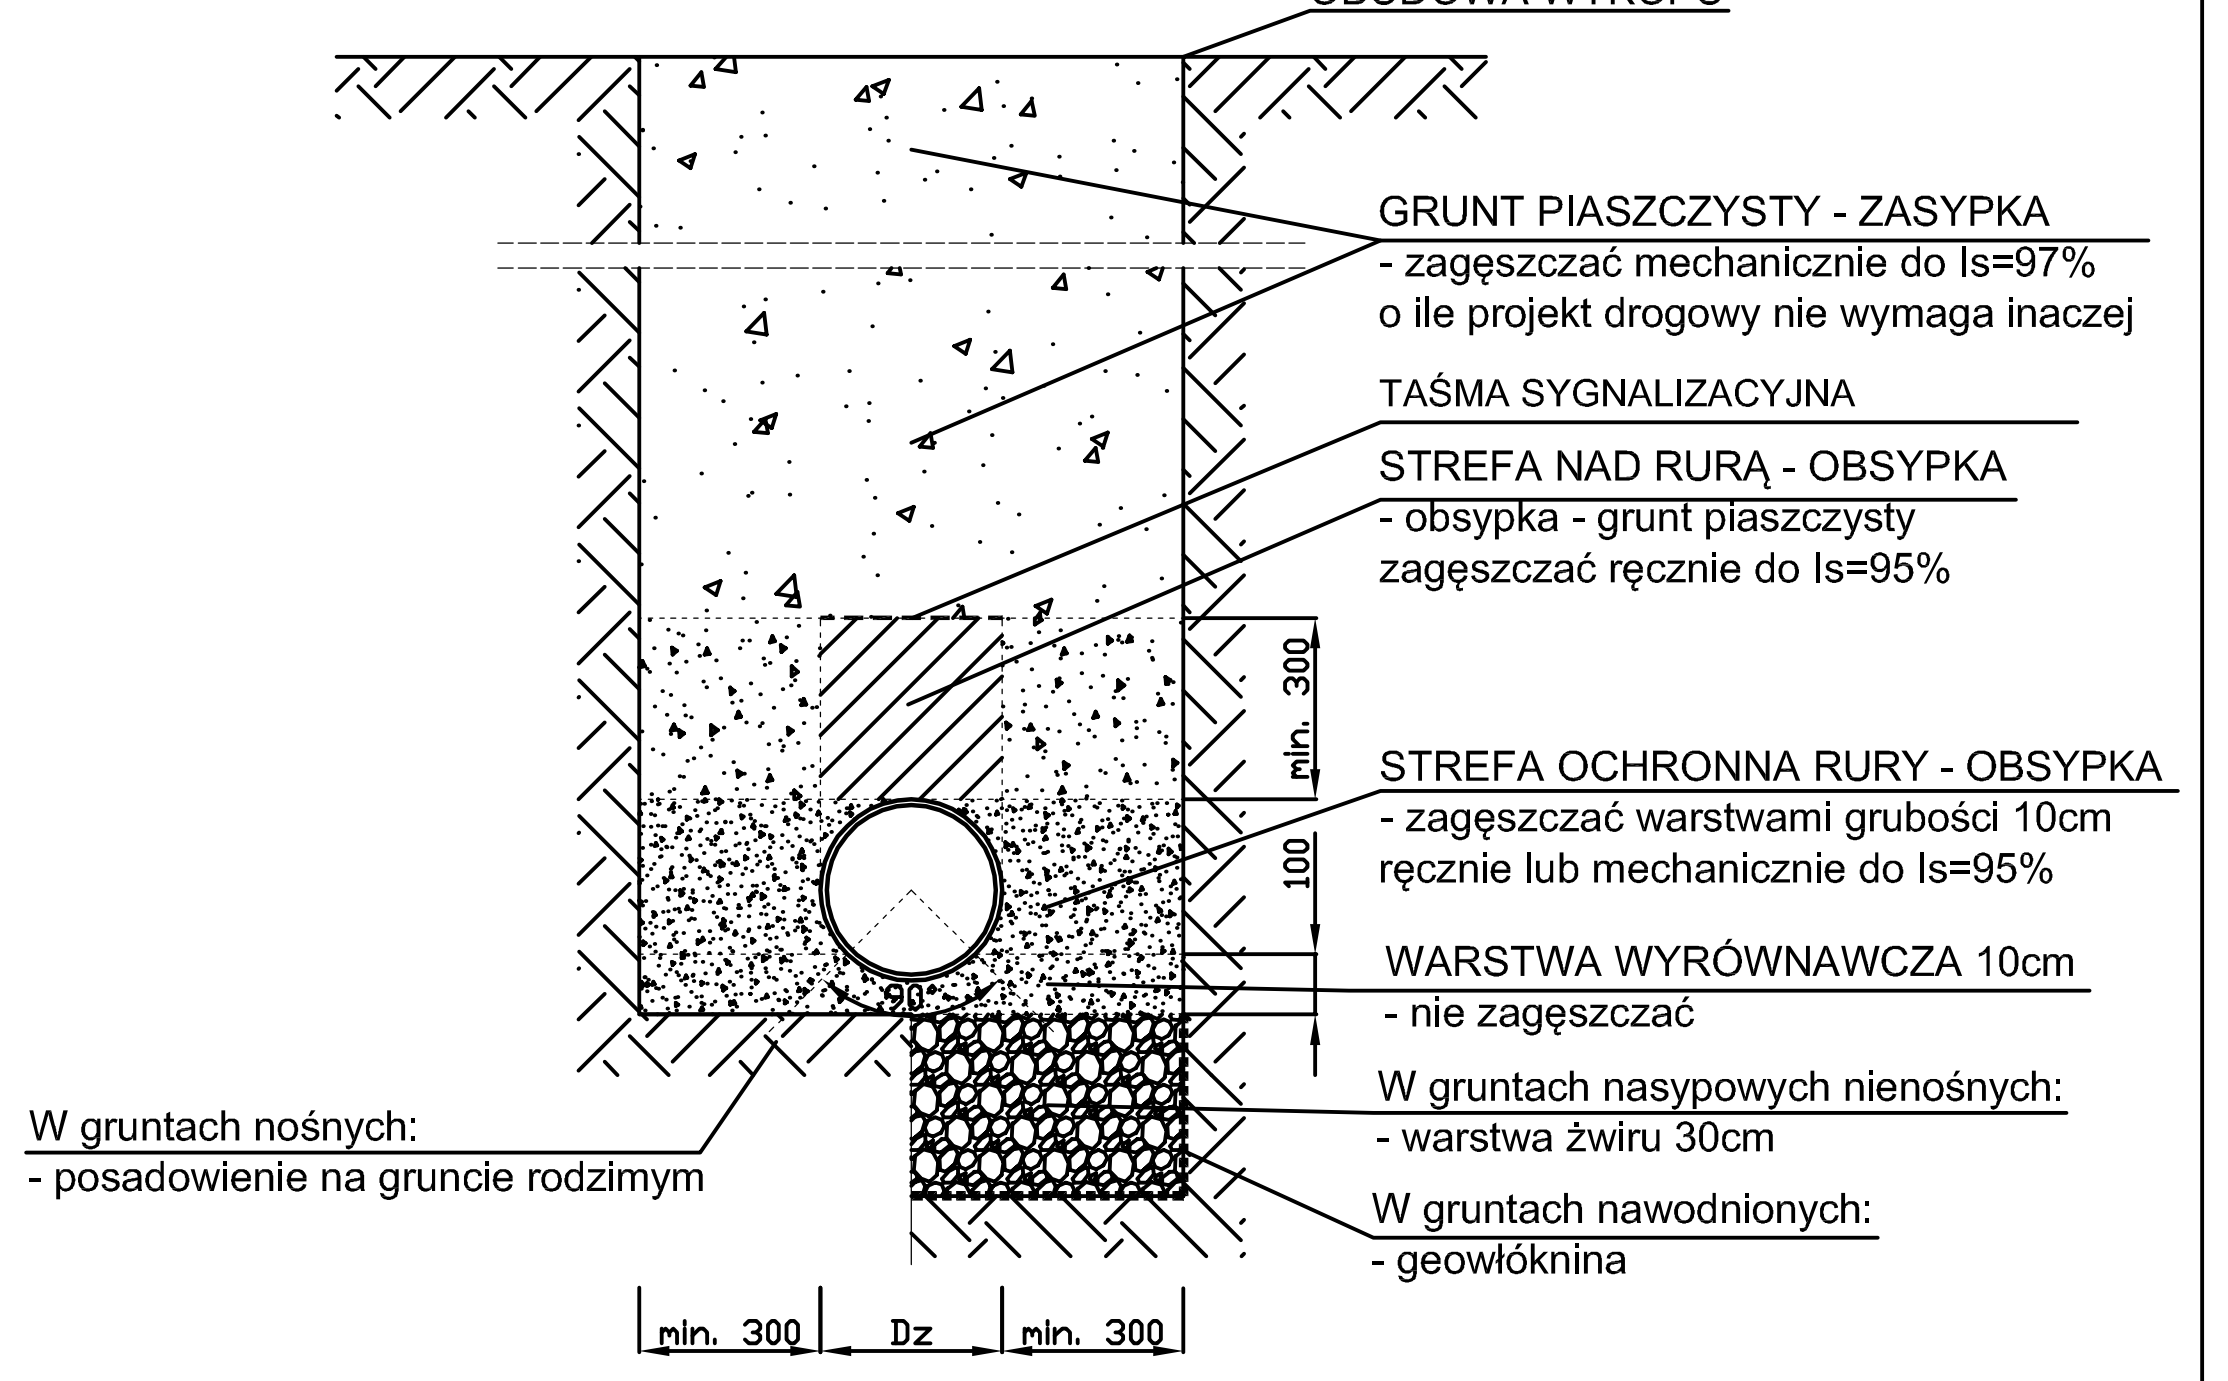

UWAGI:

1. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U SN8 zgodne z PN-EN 1401:1999
2. Przejścia przez ściany studni betonowych – szczelne, systemowe z uszczelką.
3. Elementy prefabtykowane studni ø1,20m i 1,00m łączone na uszczelki gumowe.
4. Ściany studni betonowych zaizolować bitizolem R+2P z pominięciem styku z rurami PVC w promieniu ok. 10 cm.
5. Regulację włazów w studniach betonowych w dostosowaniu do rzędnych terenu istniejącego wykonać z cegły klinkierowej lub betonu B20.
6. Trójniki montować z poderwaniem 10 cm – jeśli rzędne nie określają inaczej.
7. Niewykorzystane wloty studzienek zaslepić korkiem PVC.

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka				
BIURO PROJEKTOWE: SAFEGE S.A. Oddział w Polsce, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa — SAFEGE Inżynierowie Konsultanci				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Jarosław Wolski	sanitarna	MAZ/0470/POOS/07 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował:	techn. Robert Gers	sanitarna		
Sprawdził:	mgr inż. Marek Wojtowicz	sanitarna	Wa-41/98 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Zielonce w rejonie ulic: Kujawskiej, Pustelnickiej, Mazurskiej, Ceglanej, Warmińskiej, Pomorskiej, Piłsudskiego. CZĘŚĆ 2 - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej.

Nazwa rysunku: PROFILE PODŁUŻNE KANAŁU SANITARNEGO W UL. POMORSKIEJ.

Branża	Skala	Data	Stadium	Nr rysunku
Sanitarna	1:100/500	05.2011 r.	PROJ. BUD.-WYK.	2.2