



# UL. ZACISZNA

UL. ZACISZNA – JEZDNI GRUNTOVA  
 DZIAŁKA EMD NR 75  
 dz. ewid. 75  
 dz. ewid. 74  
 dz. ewid. 75  
 dz. ewid. 76/3

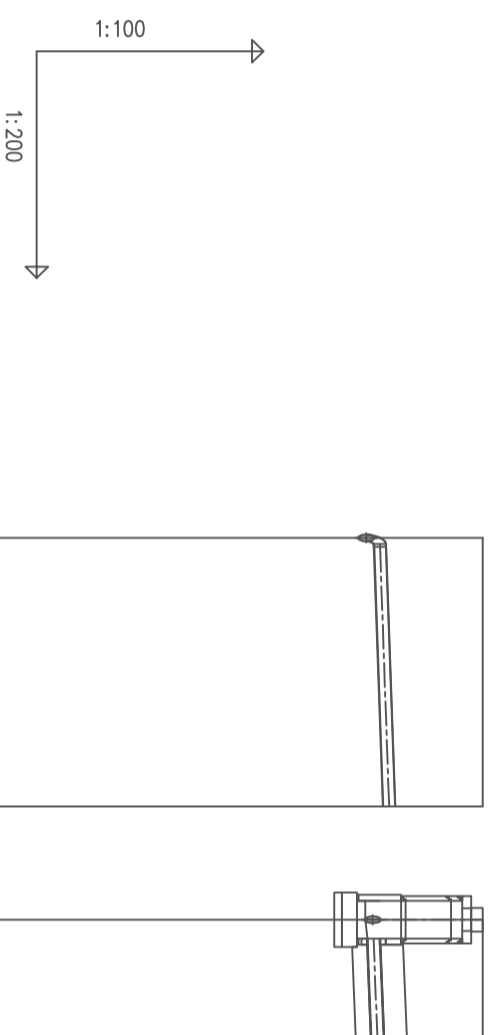

POZIOM PORÓWNAWCZY		80,00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	90,90	trójnik redukcyjny 200/160 Proj. włączenie do kanału Ø0,2	90,90
RZĘDNA DNA KANAŁU	89,26 89,46		90,90
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,64 1,44		89,60
SPADKI, DŁUGOŚCI	2%		1,30
ŚREDNICA, MATERIAŁ			DN160 PVC-U SN8
ODLEGŁOŚCI	0,00		7,10
			T:2.1
			P:2.1
			0,00
			3,10
			S:2.3
			P:2.2

## UKŁOŻENIE RURIOCIĄGU W WYKOPIE SCHEMAT

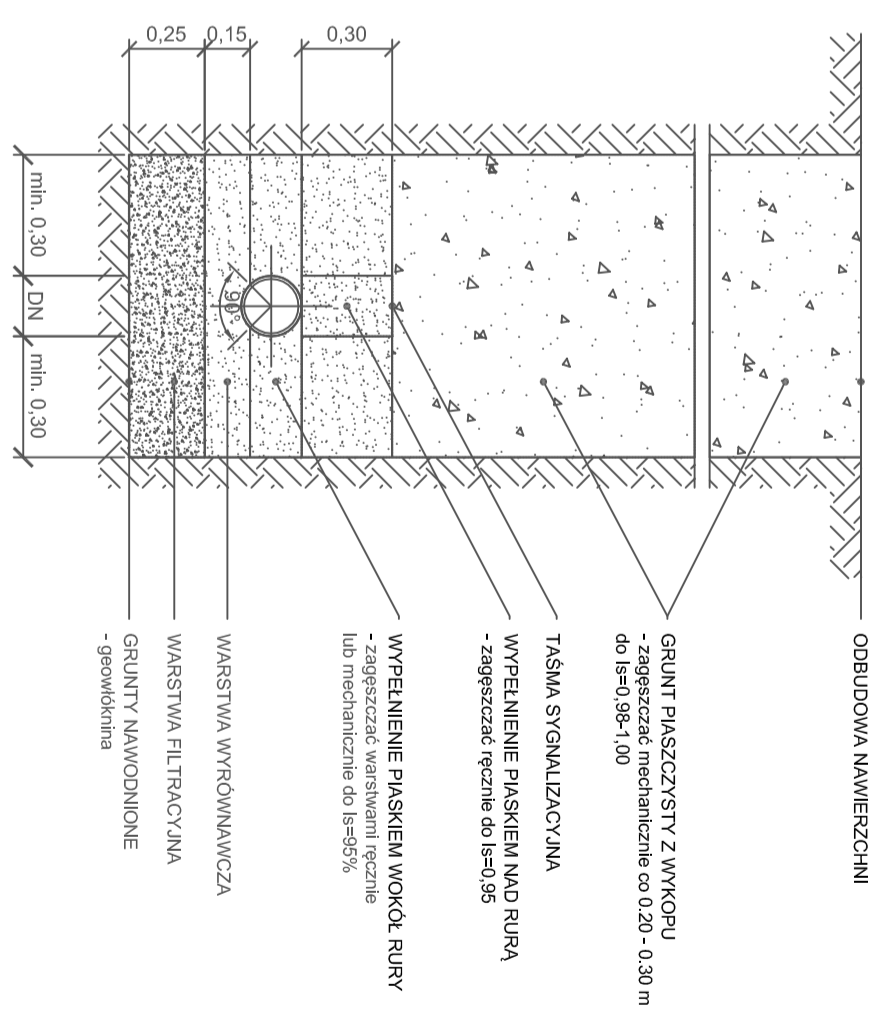

INWESTOR:  
**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
 ul. Literacka 20  
 05-220 Zielonka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**SAFEGE Oddział w Polsce**  
 ul. Sołec 22  
 00-410 Warszawa



FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENIEN / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Jarosław Wojski	MAZ/02/29/P/03/S/07 Inżynier w zakresie sieci i urządzeń ciepłowniczych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Asystent projektanta:	inż. Magdalena Piodocka		
Sprawdził:	mgr inż. Lukasz Gadomski	MAZ/02/29/P/03/S/07 Inżynier w zakresie sieci i urządzeń ciepłowniczych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
**Projekt kanalizacji sanitarnej w Zielonce w ul. Radiowej. Zacisznej. sięgaczu drogowym ul. Mazurskiej.**

Nazwa rysunku:  
**PROFILE PODŁUŻNE ODCINKÓW SIECI K. SANITARNEJ W UL. ZACISZNEJ**

Branża: <b>SANITARNA</b>	Skala: <b>1:500</b>	Data: <b>01.2012</b>	Stadium: <b>PROJ. BUD.-WVK.</b>	Nr rysunku: <b>5.1</b>
-----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------------