


komora pomp, szer.=2.0m, Rz.d.=86.20
 Proj. włączenie do kanału Ø200, Rz.d.=87.40
 zasawa typ EROX Dn200 z wkładką dla zbiorników kotłowych
 studnia dn 1200 mm, Rz.d.=87.21

OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		S10 75.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.		92.33	92.33
RZĘDNA DNA KANAŁU		87.40	87.41
RZĘDNA DNA WYKOPU		87.40	87.41
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		4.93	4.92
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5% 2.20m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC kl. S Dz 200 mm	
ODLEGŁOŚCI		0.00	2.20
HEKTOMETRY		P6	S10

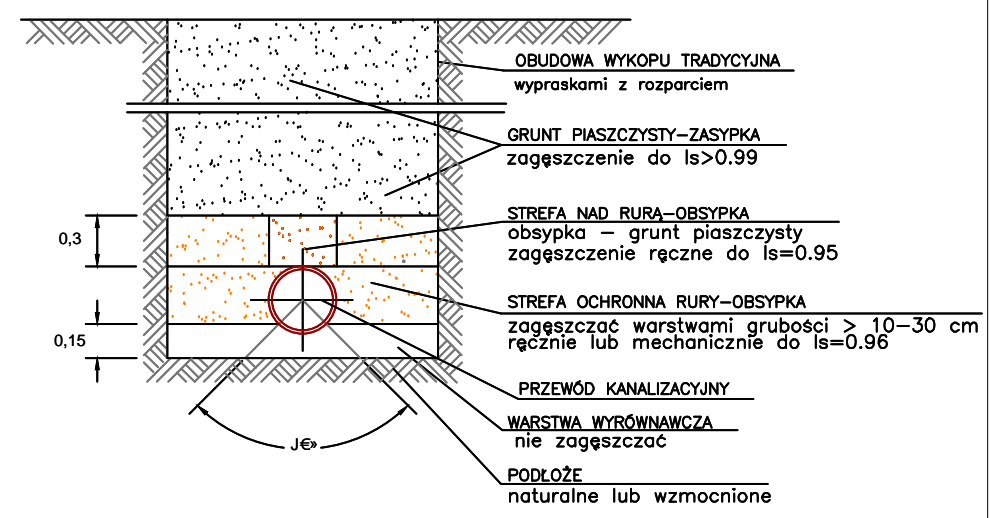

EUROTECH Maciej Taff ul. Armii 5, 05-119 Legionowo 05-119 Legionowo eurotech2000@poczta.onet.pl			
INWESTOR:	Urząd Miejski w Zielonce i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.	Umowa nr.:	33/2012
WYKONAWCA:	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej przełączenie układów kanałów sanitarnych na osiedlu mieszkaniowym „WITUS” i osiedlu wojskowym „POLIGON” w Zielonce do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem przewidywanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie pomiędzy osiedlem „WITUS” i osiedlem „POLIGON” ETAP III - Osiedle "Witus"		
NAZWA RYSUNKU:	Rzut planowy na celk grawitacyjnej	Stadium:	Projekt Budowlany
PROJEKTOWY:	mgr inż. Maciej Taff upr. nr. WA-401/01	podpis:	
OPRACOWUJĄCY:	{ *i/ā [188 & @U] \ ^ * e upr. nr. WA-520/01	podpis:	
WYKONAWCY:	{ *i/ā [188 & @U] \ ^ * e upr. nr. WA-520/01	podpis:	
Tytuł, data, miejsce:	Warszawa, luty 2013 r.		
Skala:	1:100 1:500	NR. RYS.	3.2