
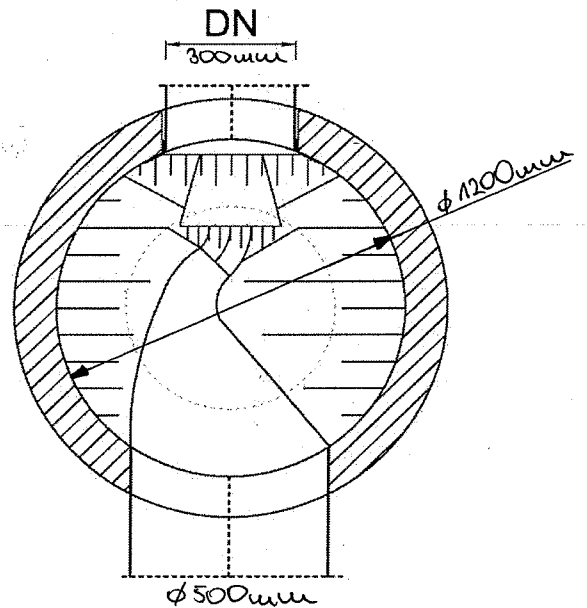
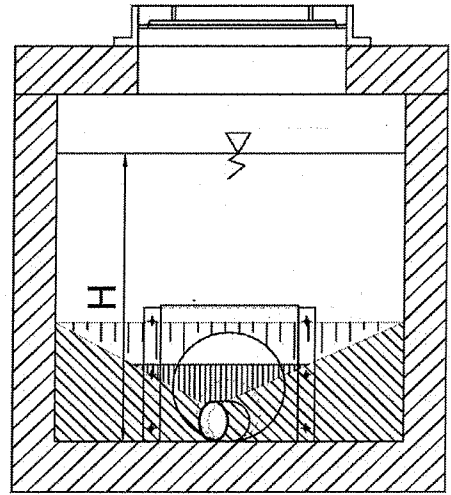


ERS 0620-200

Q=62 dm³/s przy H=2 m
DN=300 mm

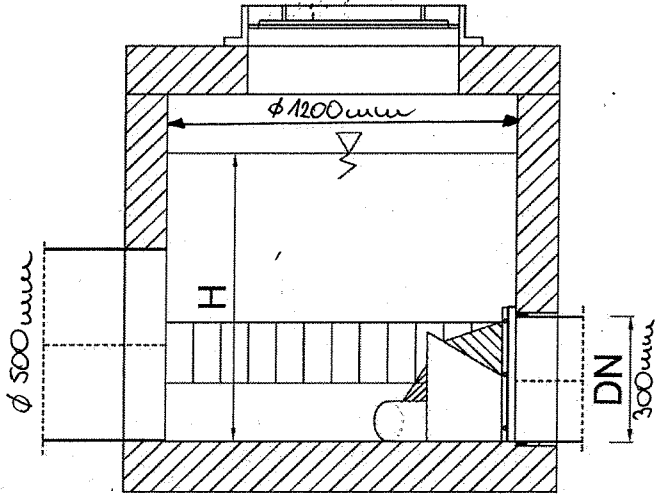

| | | | |
|---|--|--------|----------------------------|
| Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji KOMA s.c. 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84 | | | |
| Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla mieszkaniowego "Polygon" w Zielonce | Treść rys. : Regulator przepływu | | Rodzaj proj. PBW |
| | Upr. bud | Podpis | |
| Projektował: inż. J. Kozłowski | GP II 460 - 8/76 | | Data: 12.2014 |
| Projektował: mgr inż. B. Kozłowski | LOD/1541/PWOS/10 | | Skala: - |
| Sprawdził: inż. H. Majewska | 131/98/WŁ | | Nr rys. 9 |