



OWO2
91.90

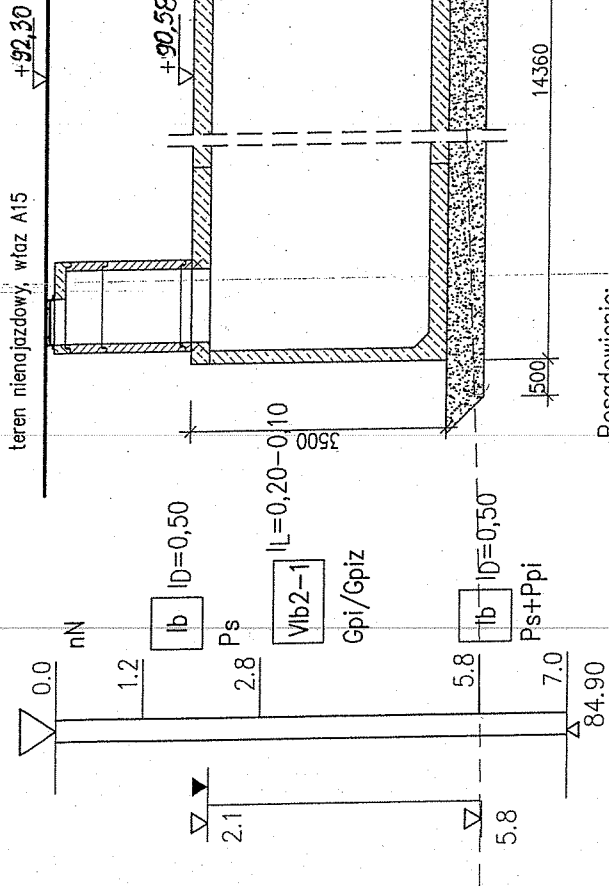

Posadowienie:

1. Obiekt należy ustawić na warstwie wymiany gruntu na grunt niespoisty (piasek średni, pospółka) o grubości min. 0,5. Wymianie podlega grunt warstwy Vlb2-1 i został oszacowany na podstawie otworów OW1 i OW2. Szczegółowy zakres ustalony zostanie po otwarciu wykopu.
2. Prace należy wykonywać w odrodnionym wykopie min. 0,5 poniżej warstwy wymiany gruntu.

OWO1
91.90

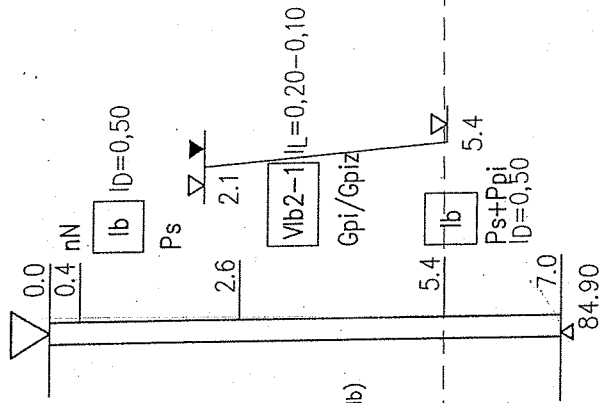

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji

KOMA S.C.

91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt:	Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla mieszkaniowego "Poligon" w Zieloncu	Treść rys.:	Schemat posadowienia zbiornika retencyjnego	Rodzaj proj.:	PBW
Projektował:	inż. J. Kozłowski	Upr. bud	Podpis	Data:	12.2014
Projektował:	mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10		Skala:	-
Sprawdził:	inż. H. Majewska	131/98/WŁ		Nr rys.:	12