


Profil przewodu grawitacyjnego
Kanał K.3.1.

Podziałka 1:500/100

P.p.=75,00

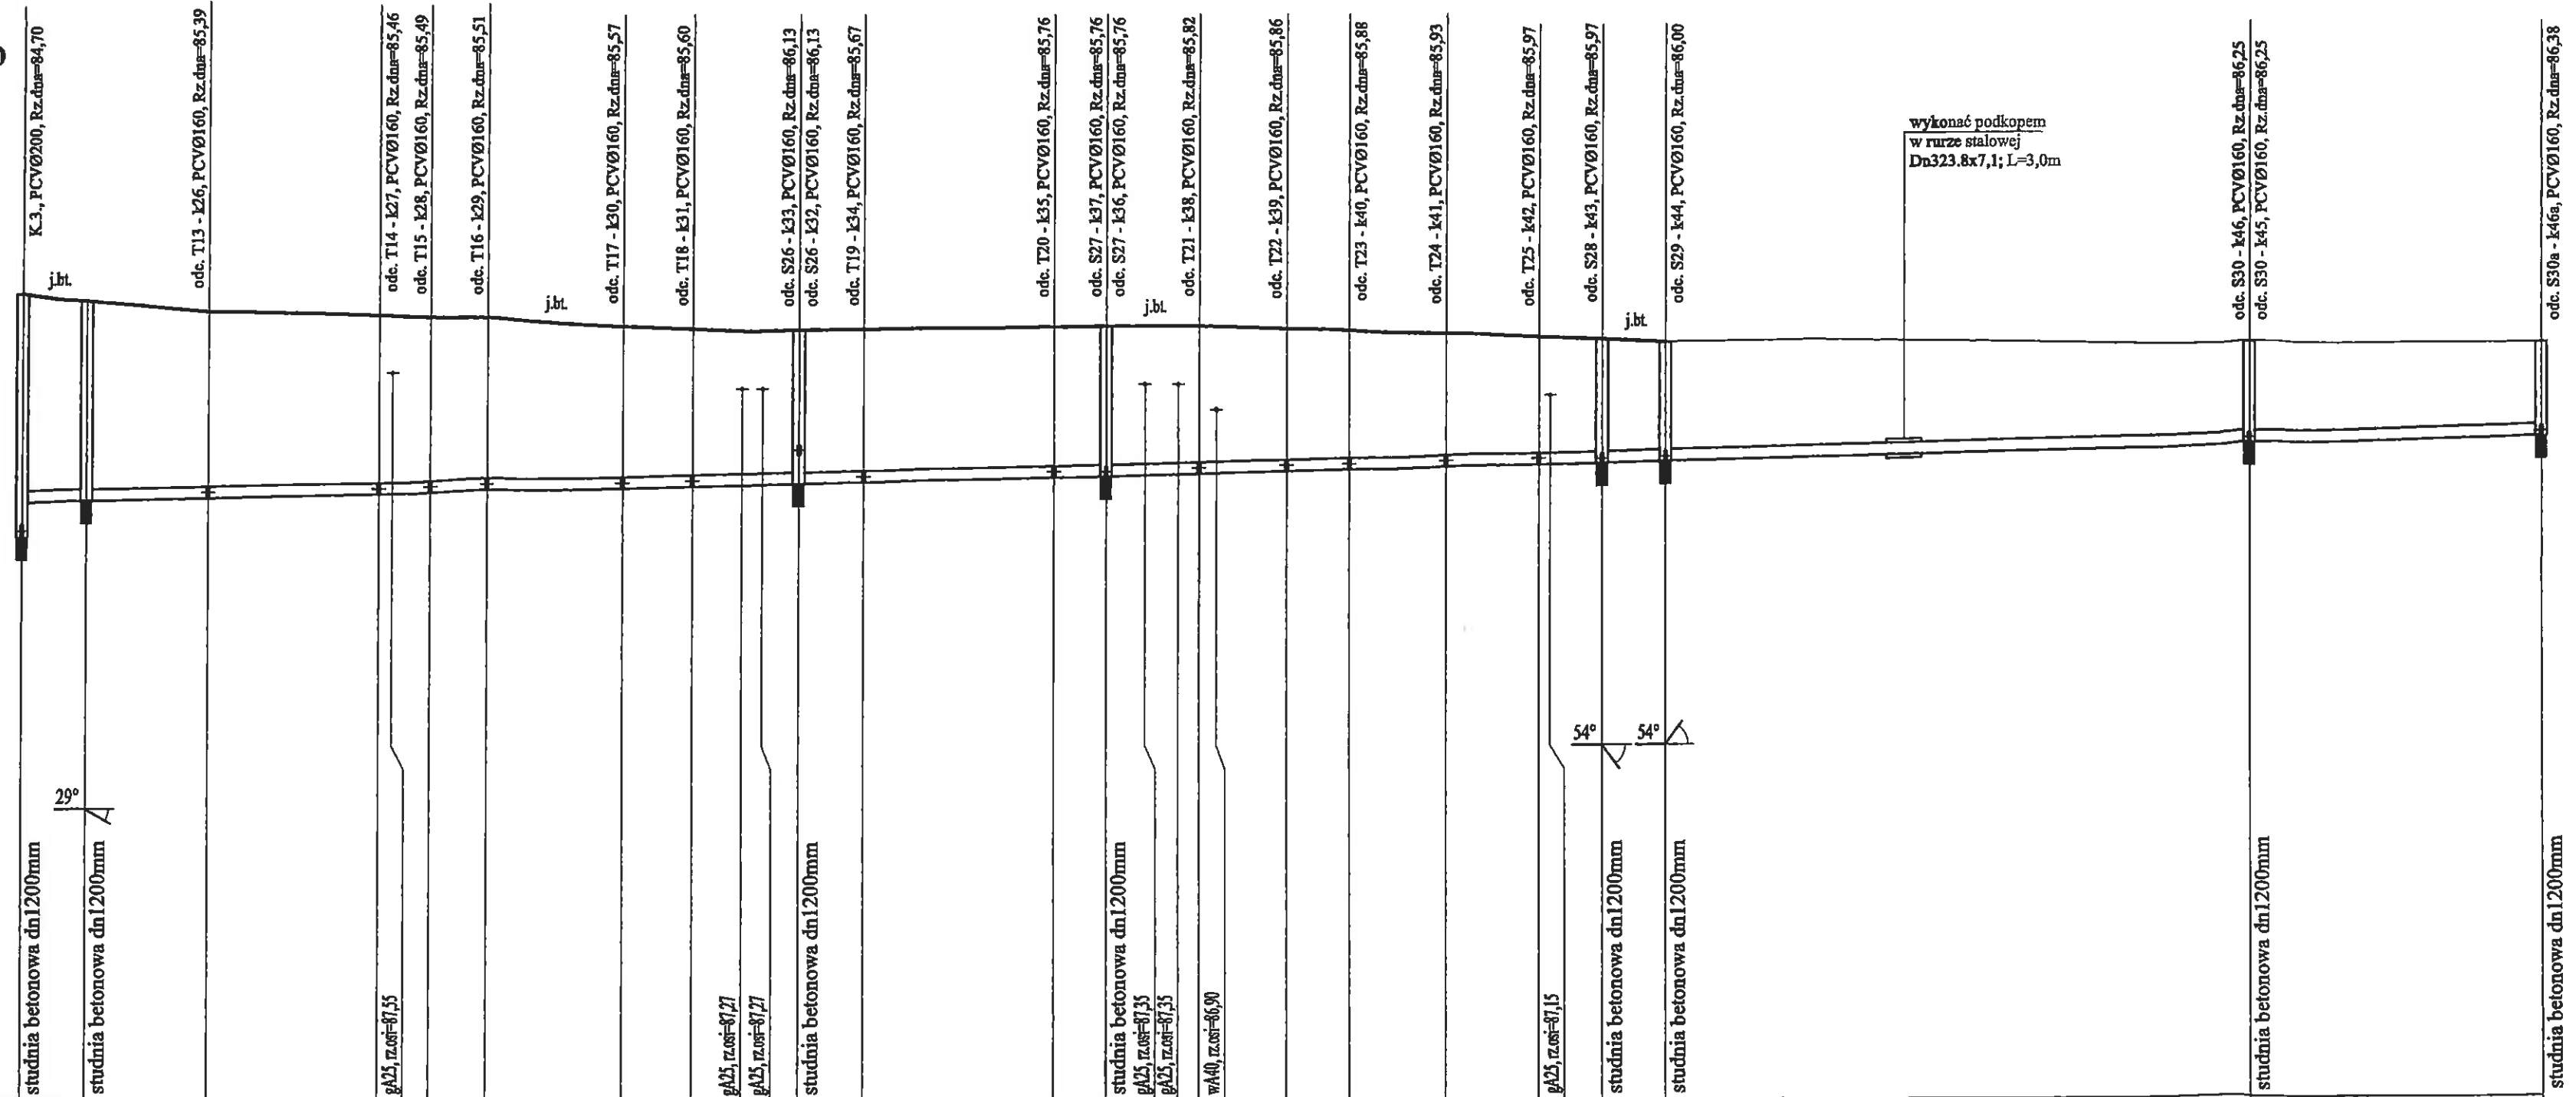

Rzędna istniejącego terenu	88,91	88,80	88,78	88,60	88,55	88,51	88,47	88,36	88,31	88,27	88,28	88,30	88,34	88,35	88,35	88,30	88,27	88,16	88,12	88,06	88,10	88,08	88,00	88,00	88,00
Rzędna dna proj. kanału	85,29	85,32	85,37	85,44	85,47	85,49	85,55	85,58	85,63	85,65	85,74	85,76	85,84	85,86	85,91	85,95	85,97	86,00	86,10	86,10	86,25	86,38	86,38	86,38	86,38
Zagłębienie dna przewodu	3,62	3,49	3,46	3,23	3,11	3,05	2,98	2,81	2,73	2,67	2,65	2,65	2,47	2,41	2,30	2,21	2,15	2,06	2,04	2,04	1,75	1,78	1,62	1,62	1,62
Długość odcinka	5,5	10,5	14,5	4,5	5,0	12,0	6,0	9,0	5,5	16,5	4,5	8,0	7,5	5,5	8,5	8,0	5,5	5,5	20,5	30,0	50,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Proj. spadek kanału, odległość	L=218,0																								
Proj. średnica nominalna, materiał	PCV kl. S Ø200 SN8												PCV kl. S Ø200 SN8						PCV kl. S Ø200 SN8						
Hektometr i odległości	00	5,5	16,0	30,5	35,0	40,0	52,0	58,0	67,0	72,5	89,0	93,5	97,0	104,5	113,0	121,0	126,5	132,0	152,5	183,0	213,5	239,0	264,5	290,0	315,5
Nazwa węzła	S17	S25	T13	T14	T15	T16	T17	T18	S26	T19	T20	S27	T21	T22	T23	T24	T25	S28	S29	S30	S30a	S30a	S30a	S30a	S30a

Zakład Projektowania i Realizacji Inżynierskiej
KOMAS c.
01-420 Łódź, ul. Północna 27/28, pok. 111 tel/fax (42) 630 33 34

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Zielonka, położonym po północnej stronie projektowanej trasy szybkiego ruchu S-8 (ul. Pustelnicka, Ceglana, Letniskowa, Czeresniowa)

Treść rys.: Profil przewodu grawitacyjnego kanał K.3.1

Rodzaj proj. PB/PBW

Projektował: Inż. J. Kozłowski GP II 460 - 8/76 Data: 01.2014

Projektował: mgr inż. B. Kozłowski LOD/1641/PWOS/10 Skala: 1:500/100

Sprawdził: inż. H. Majewska 131/98/WL Nr rys. 19