


## Przekrój poprzeczny wykopu skala 1:5

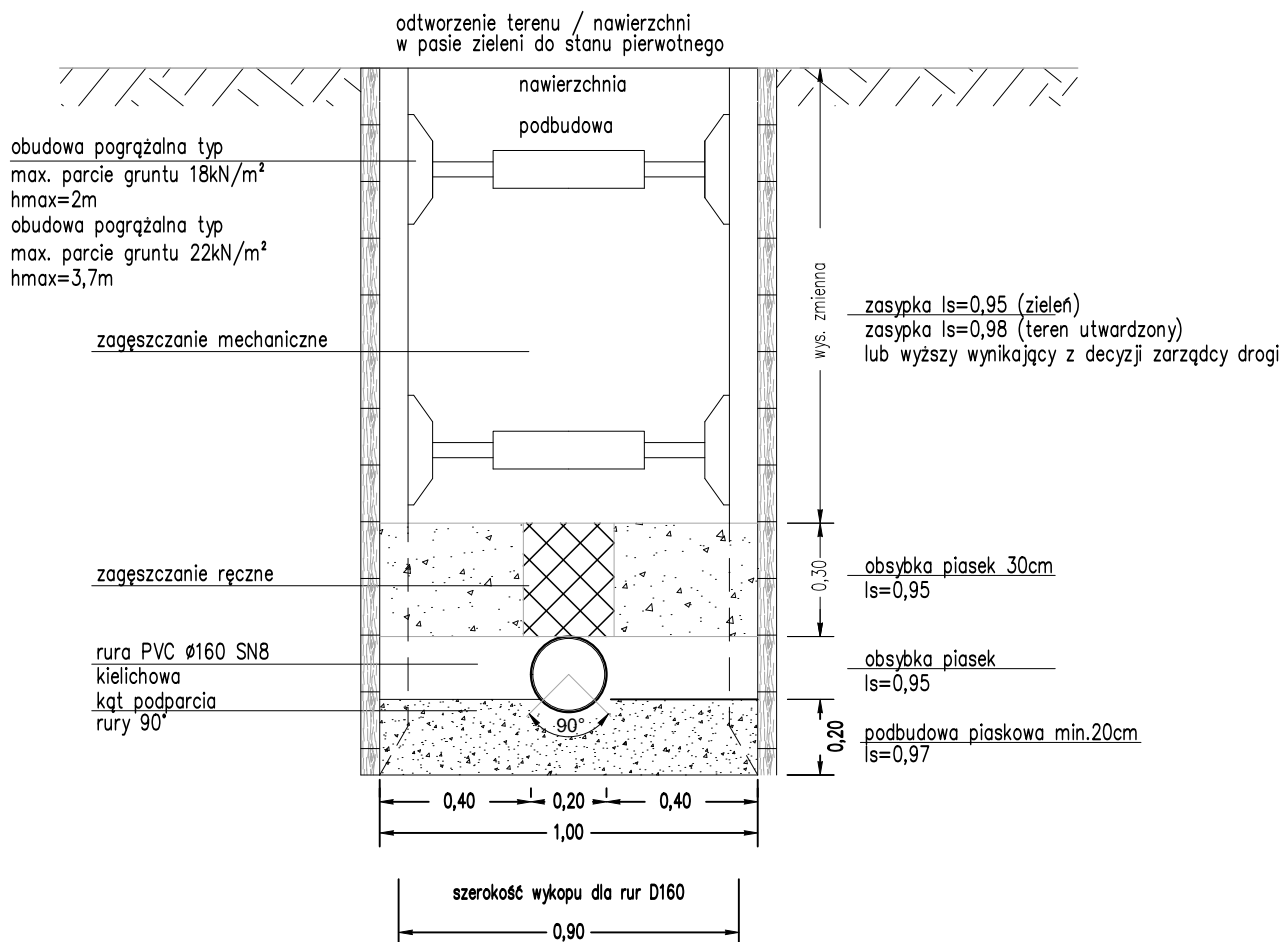


### **UWAGA:**

Rury kanalizacyjne układać w suchym wykopie na podsypce grubości 20cm oraz w obsypce piaskowej zagęszczonej gr.30cm ponad wierzch rury. Zagęszczenie w tej strefie prowadzić ręcznie, powyżej używać zagęszczarek lekkich do 100kg.

Wykopu należy zabezpieczać szalunkami płytowymi (obudowy pogrązalne) lub grodzicami. Rzędne włązów studzienek dostosować do powierzchni terenu po ostatecznie zagospodarowanej działki (wg projektu drogowego i zagospodarowaniaterenu budynku mieszkalnego)

Przy zasypce grunty spoiste, organiczne oraz inne niegwarantujące pożądanego stopnia zagęszczenia należy wymienić na piasek lub pospółkę do uzyskania ls=0,95 w terenie zieleni i ls=0,97 w pasie drogowym. Warunki przygotowania podłoża pod konstrukcje drogowe należy rozpatrywać łącznie z projektem branży drogowej lub warunkami zajęcia pasa drogowego.

	<b>TECH-INSTAL Wojciech Żebrowski</b> ul. Olesińska 6/1 02 - 548 Warszawa tel/fax: (0 22) 841-11-11 biuro@tech-instal.pl	Projektant : mgr inż. Ryszard Najda nr upr. MAZ/0453/PBS/15	Podpis
		Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Głuszczyk nr upr. MAZ/0254/PWOS/10	Podpis
Opracowanie :	<b>PROJEKT TECHNICZNY</b> Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul.Nadrzecznej w Zielonce	Branża: Sanitarna	
Adres inwestycji :	Zielonka, 05-220 Zielonka dz. nr 89, 91, 112, 113 obręb 4-90-01	Skala: 1 :5	
Inwestor :	PWiK w Zielonce Sp. z o.o. Ul. Literacka 20, 05-220 ZIELONKA	Data: 12.2021	
Tytuł rysunku :	Przekrój wykopu	Nr rys: S-5	